



特 1 号楕円組立マンホール構造図 (内径 600×900)

S=1:30


横断面図

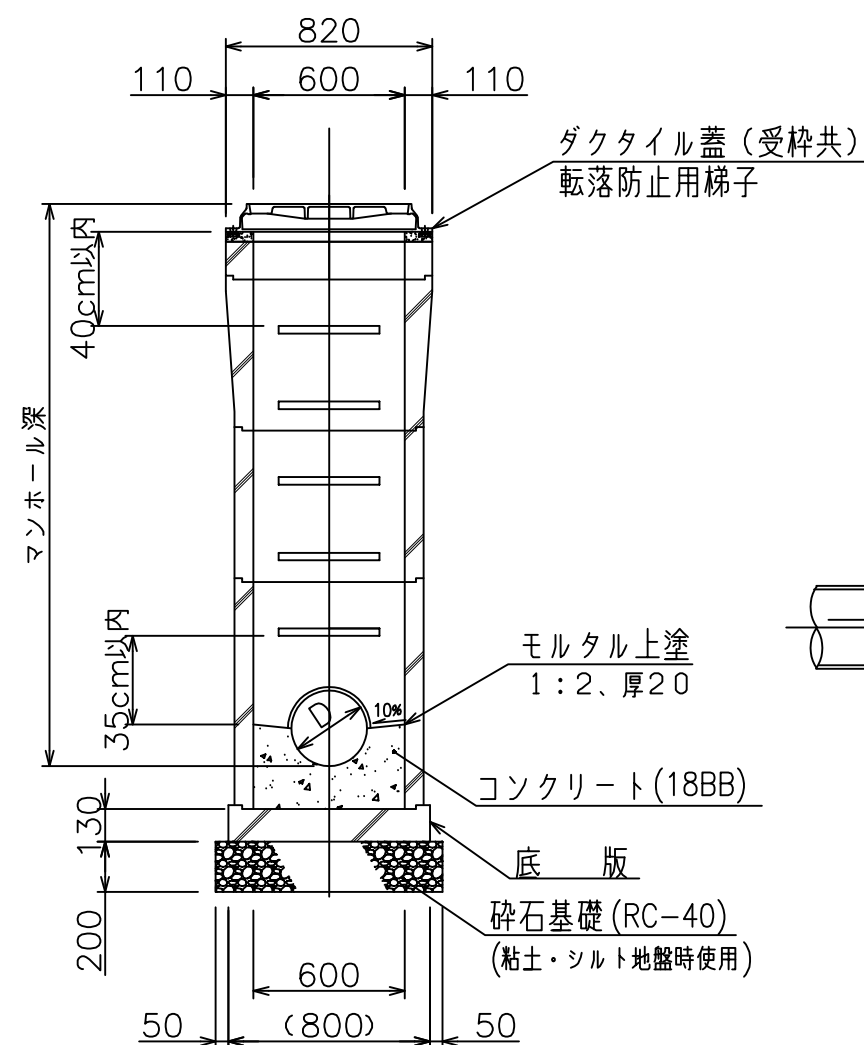

平面図

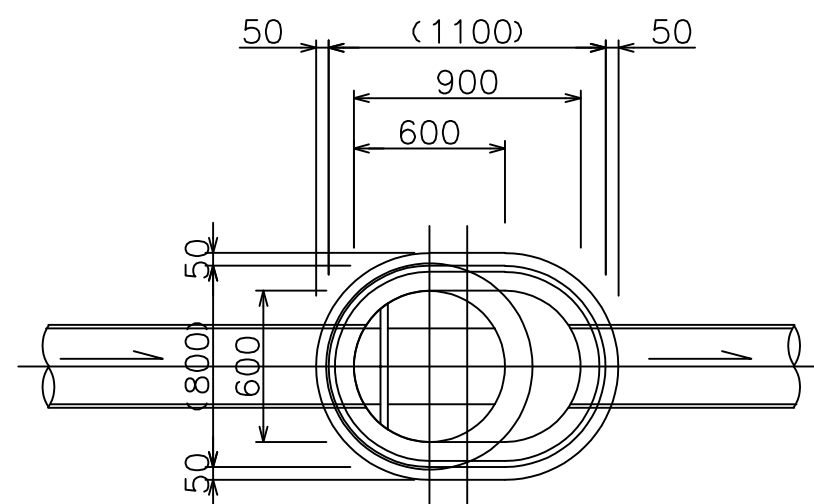

縦断面図

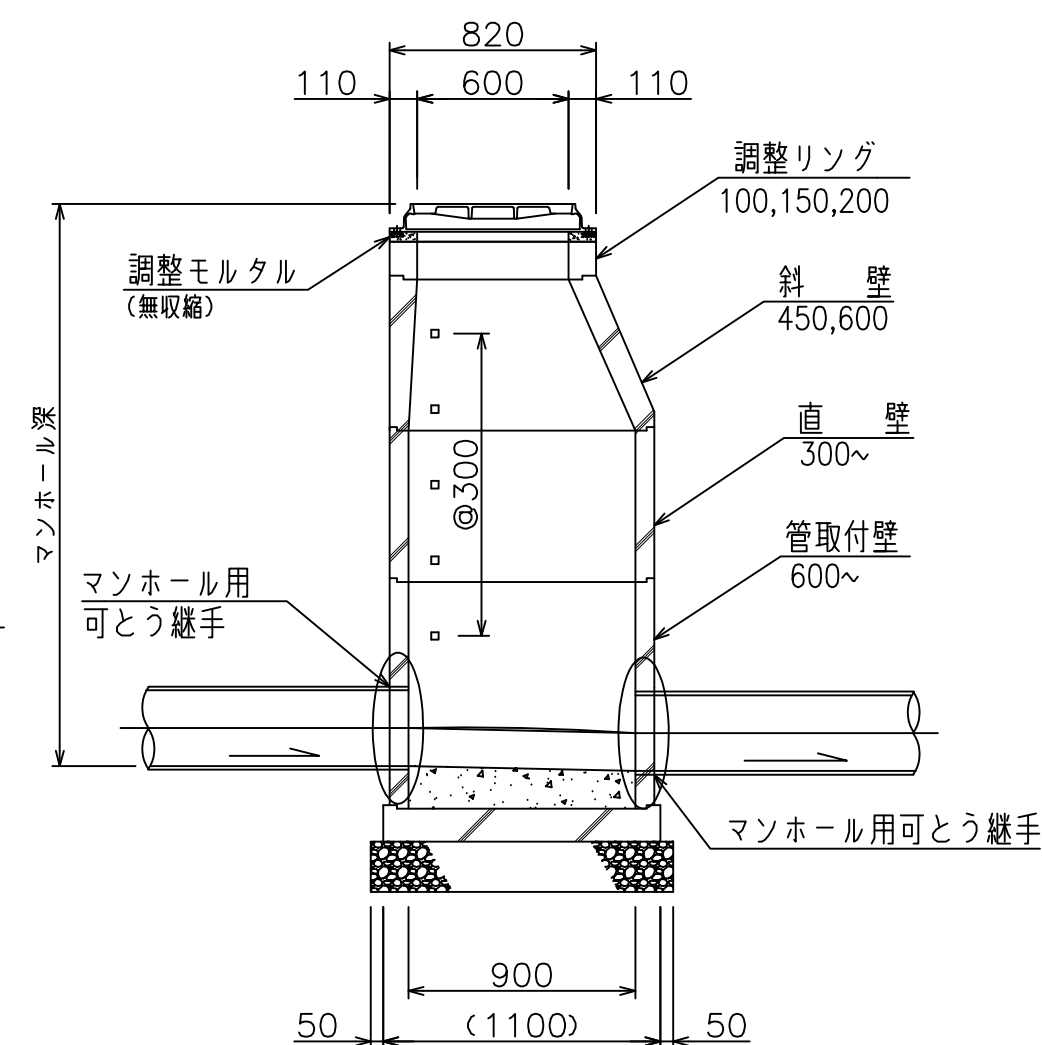

特記事項

- 1) 使用材料は (公社) 日本下水道協会規格品を原則とする。
- 2) 上流管きょと下流管きょとの最少段差は2cm以上確保すること。
- 3) インバートコンクリートの勾配は10%以上確保すること。
- 4) 雨水マンホールの場合インバートコンクリートは不要とし、泥だめを15cm以上確保すること。
- 5) 調整リングは2枚以上重ねて使用しないこと。
- 6) ダクトイル蓋は、鍵穴を下流に向けて設置すること。
- 7) 1) ~ 6) において、それによりがたい場合には維持管理担当課と協議を行うこと。